



Plan de référence	INDICE	MODIFICATIONS	DATE
ESQ	A	Edition initiale	17/03/23
AVP	B	Modification du parcelaire	26/04/23
PRO	C	Modification du parcelaire	01/07/25
DCE	D		
EXE	E		
	F		
	G		

Numéro d'affaire : 5515

Chef de projet : Hervé BOULANGER

Dessinateur / Projeteur : Elise VENIAT


Email : elise.veniat@soderef.fr

LEGENDE	
Eaux Pluviales	Eaux Usées
Eaux Pluviales	Collecteur à créer (Ø200 Polypro SN 10 ou Fonte)
Grille de surverse	Branchement à créer (Ø125 Polypro SN 10 ou Ø125 Fonte)
Nive	Regard de visite Ø 1000 avec tampon fonte série lourde classe 400KN marqué EU
Enrochement	Culotte de branchement (Ø200/125 polypro SN 10 ou Ø200/125 Fonte)
Tranchée drainante sous voirie	Boite de branchement type euro 400 cadre et tampon carré en fonte classe 250 KN à fermeture hydraulique ou boite de branchement Ø315 PVC à passage direct.
ALTIMETRIE	
Côte projet	Enrobage béton du collecteur pour couverture insuffisante
Sens d'écoulement	

Nota:

Les eaux de toitures seront acheminées dans des drainages à l'intérieur des lots, à la charge des futurs acquéreurs

Coupe transversale d'une tranchée drainante

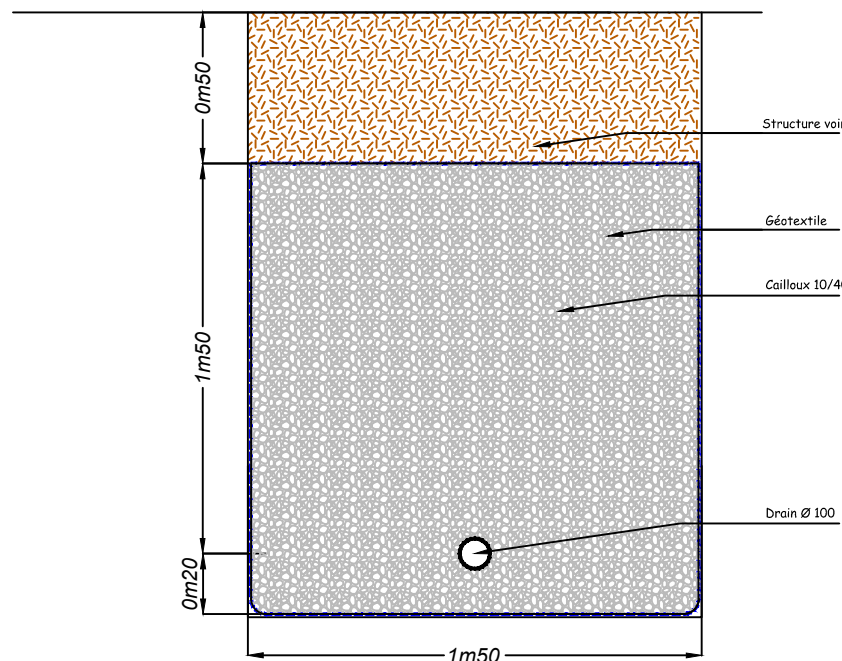


Ouvrages d'infiltration 1
impluvium 1
Volume : 96 m³
Surface : 280 m²

Hauteur d'eau maximale: 0,50 m
Pente de talus : 1/1

Ouvrages d'infiltration 2
impluvium 2
Volume : 18m³
Surface : 38m²

Hauteur d'eau maximale: 1,00 m
Pente de talus : 1/1

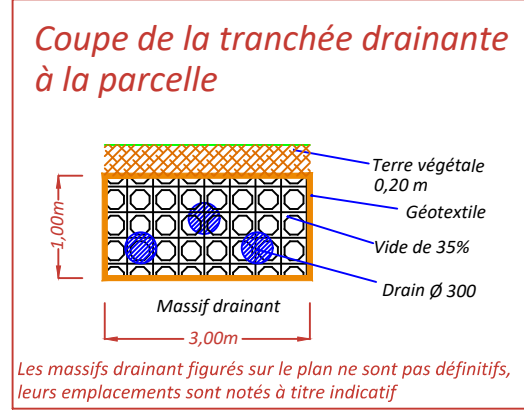

Massif drainant à la parcelle
(emplacement indicatif)
Longueur : 15,00ml
Largeur : 3,00 ml
Profondeur : 1,00 m
Surface : 45 m²
Surface mouillée : 75m²
Surface d'infiltration minimum : 37,5 m²
Volume minimum : 15 m³
avec 35% de vide

